


Pompe de vid cu palete RVT 4-4, RVT 4-8

Curbe de performanță / Subpresiune

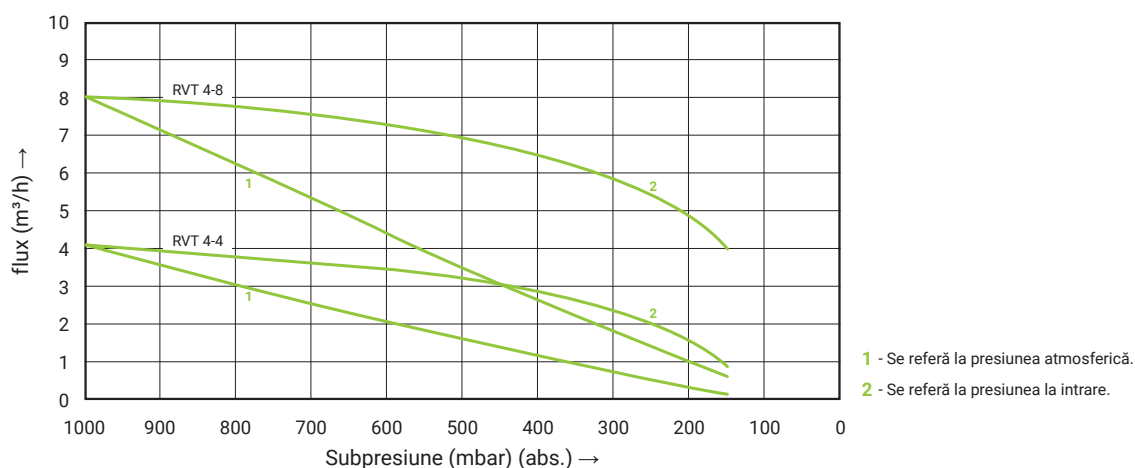


Curbe de lucru

Curbele de lucru se aplică transportului de aer cu temperatura de 15°C pentru aspirație la presiunea atmosferică de 1013 mbar cu o abatere de +/-10%. Diferența de presiune totală se aplică pentru temperatura aspirată și temperatura ambientală de 25°C.

Pompe de vid cu palete RVT 4-10, RVT 4-16, RVT 4-25, RVT 4-40

Curbe de performanță / Subpresiune

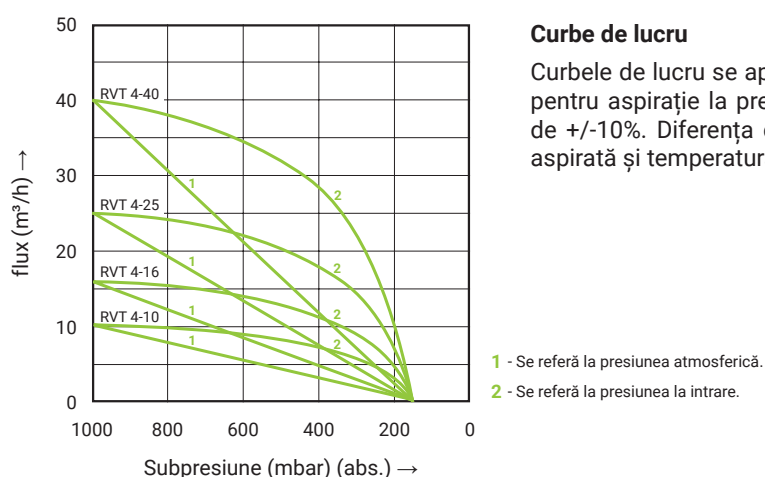


Curbe de lucru

Curbele de lucru se aplică transportului de aer cu temperatura de 15°C pentru aspirație la presiunea atmosferică de 1013 mbar cu o abatere de +/-10%. Diferența de presiune totală se aplică pentru temperatura aspirată și temperatura ambientală de 25°C.

Pompe de vid cu palete RVT 3-60, RVT 3-80, RVT 3-100, RVT 3-140, RVT 3-160

Curbe de performanță / Subpresiune

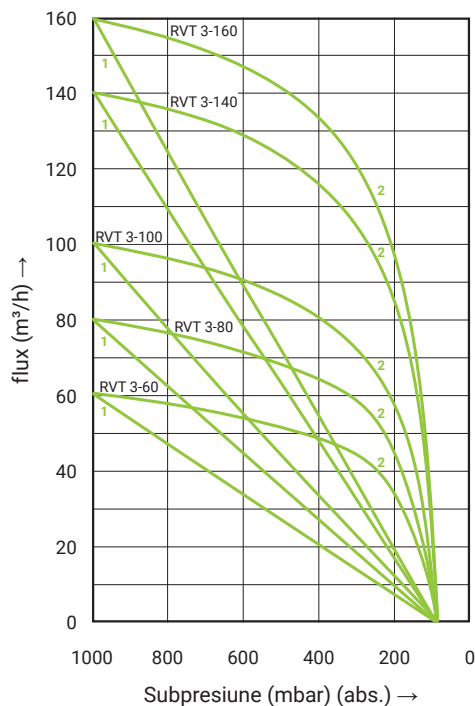

Curbe de lucru

Curbele de lucru se aplică transportului de aer cu temperatura de 15°C pentru aspirație la presiunea atmosferică de 1013 mbar cu o abatere de +/-10%. Diferența de presiune totală se aplică pentru temperatura aspirată și temperatura ambientală de 25°C.

- 1 - Se referă la presiunea atmosferică.
2 - Se referă la presiunea la intrare.